


## ПУНКТ ТЕСТУВАННЯ ТАРНОВО ПОДГУРНЕ

Інформація щодо режиму роботи пункту прийому мазків на COVID19 в м.Тарново Подгурне для приватних пацієнтів.

Адреса пункту:

**ul. Nowa 54**  
**62-080 Tarnowo Podgórne**  
**Паркінг біля терм Тарновських**

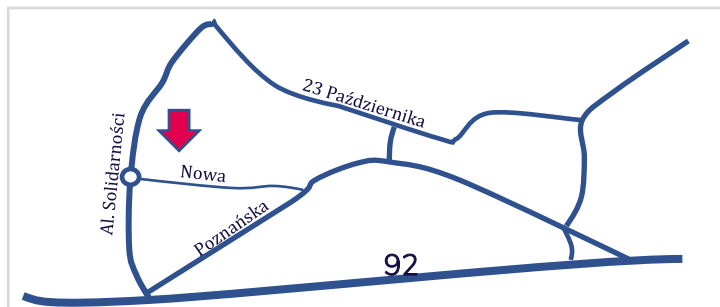

ГОДИНИ ПРИЙОМУ:

ПОНЕДІЛОК - П'ЯТНИЦЯ о годинах 10:00 — 12:00

На прийом необхідно зареєструватись написавши на адресу e-mail [bok@genxone.eu](mailto:bok@genxone.eu)  
 Просимо вказати ім'я та прізвище, номер телефону і дату коли ви хочете прийти на тест.

Заплатити за послуги можна на місці **ВИКЛЮЧНО БАНКІВСЬКОЮ КАРТКОЮ.**

**Більше немає можливості виконання безкоштовного тесту (з направленням NFZ).**

### ПОСЛУГИ ТА ЦИНИ

<b>Тест Real Time PCR на SARS-CoV-2</b> Результат польською або англійською мовою	Результат тесту видається протягом найближчих <b>24 годин</b> від моменту доставлення матеріалу до лабораторії	<b>280 zł</b>
<b>Лікарське підтвердження результату тесту RT PCR</b> Варіант для подорожі за кордон.	Підтвердження тесту видається протягом <b>наступних 24 годин</b> від часу видачі результату тесту.	<b>50 zł</b>
<b>Тест виявлення антигену SARS-CoV-2</b> Результат польською або англійською мовою	Результат тесту видається протягом найближчих <b>3 годин</b> від моменту доставлення матеріалу до лабораторії	<b>89 zł</b>

Тести Real Time PCR, які ми виконуємо, виявляють аж 4 характерні для коронавірусу SARS-CoV-2 гени.

### ЯК СЛІД ПІДГОТУВАТИСЬ ДО ТЕСТУ

Для виконання класичного дослідження **Real Time PCR** матеріал збирається з **носової порожнини та горла**. Просимо ознайомитись з рекомендаціями, яких варто дотримуватись перед виконанням тесту.

МАЗОК З ГОРЛА — виконується вранці, натщесерце. Якщо такої можливості немає — останній прийом їжі має відбутися щонайменше 3 години перед запланованим часом забору мазка. Рот потрібно прополоскати кип'яченою водою, не можна чистити зуби, вживати ополіскувачі для рота, смоктати таблетки для горла та вживати жувальні гумки. Перед виконанням мазка слід також вийняти рухомі зубні протези, якщо ви їх застосовуєте.

МАЗОК З НОСА — слід уникати вживання будь-яких антибактерійних та протинежитьових медичних засобів для носа (спреї, мазі, краплі) протягом 2 годин перед виконанням мазка. Не можна полоскати носової порожнини та видувати з носа слизові виділення.


Під час виконання тесту на **виявлення антигену коронавірусу** матеріал для дослідження отримують під час виконання мазка з верхніх дихальних шляхів. Такий тест виконується під час гострої фази інфекції. Протягом 2 годин перед цим слід уникати вживання будь-яких антибактерійних та протинежитьових медичних засобів для носа (спреї, мазі, краплі). Не можна полоскати носової порожнини та видувати з носа слизові виділення.

Всіх відвідувачів нашого пункту просимо **прикривати ніс та рот маскою**. Обов'язково потрібно взяти свій **документ посвідчення особи**. Пацієнтів з направленням NFZ просимо приготувати номер направлення.

## РЕЗУЛЬТАТИ

Результат дослідження видається в формі діагностичного рапорту. Щоб отримати результат, потрібно скористатися інтернет-платформою [wyniki.genxone.eu](http://wyniki.genxone.eu), вибравши опцію PACJENCI INDYWIDUALNI та вписавши PESEL і номер зі штрих-коду.

Щоб завантажити англomовний документ з результатом тесту натисніть [PDF]

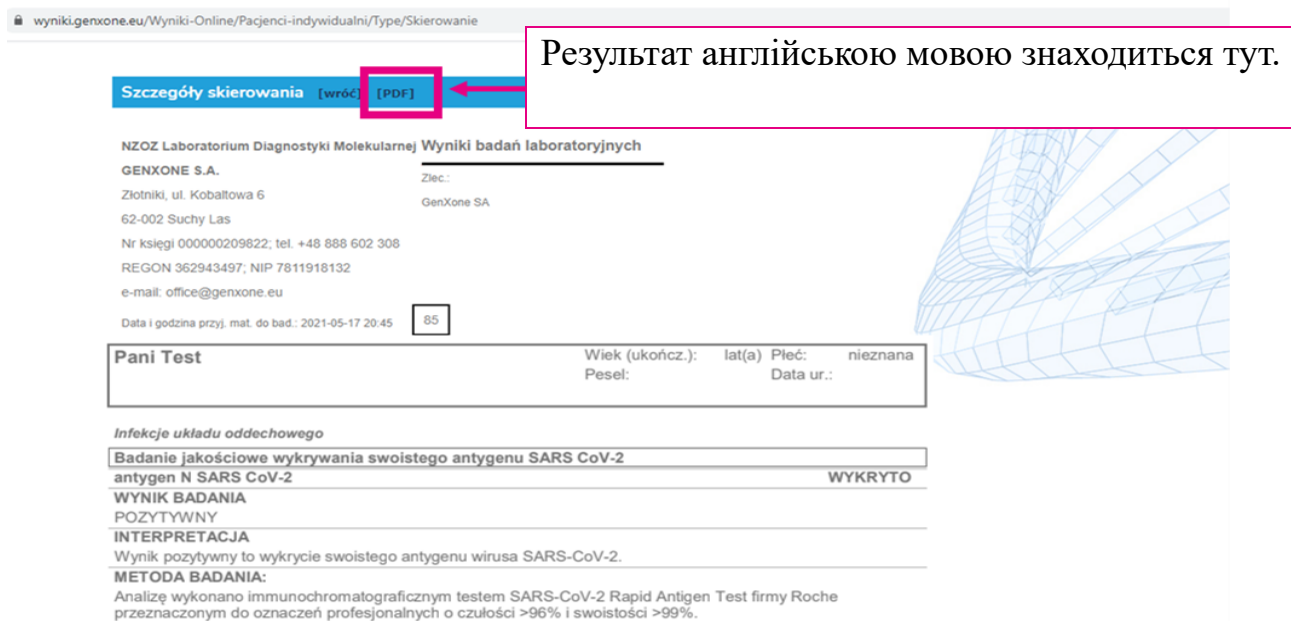

wyniki.genxone.eu/Wyniki-Online/Pacjenci-indywidualni/Type/Skierowanie

Szczegóły skierowania [wroc] [PDF]

Rezultat англійською мовою знаходиться тут.

NZOZ Laboratorium Diagnostyki Molekularnej Wyniki badań laboratoryjnych  
GENXONE S.A. Zlec.:  
Złotniki, ul. Kobaltowa 6 GenXone SA  
62-002 Suchy Las  
Nr księgi 000000209822; tel. +48 888 602 308  
REGON 362943497; NIP 7811918132  
e-mail: office@genxone.eu  
Data i godzina przyj. mat. do bad.: 2021-05-17 20:45 85

Pani Test	Wiek (ukończ.):	lat(a)	Płeć:	nieznana
	Pesel:		Data ur.:	

Infekcje układu oddechowego

Badanie jakościowe wykrywania swoistego antygeny SARS CoV-2	
antygen N SARS CoV-2	WYKRYTO

WYNIK BADAŃIA  
POZYTYWNY  
INTERPRETACJA  
Wynik pozytywny to wykrycie swoistego antygeny wirusa SARS-CoV-2.  
METODA BADAŃIA:  
Analizę wykonano immunochromatograficznym testem SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test firmy Roche przeznaczonym do oznaczeń profesjonalnych o czułości >96% i swoistości >99%.

## ЧАС ОЧІКУВАННЯ НА РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТУ

Результати класичного тесту **RT PCR** з'являються на порталі [wyniki.genxone.eu](http://wyniki.genxone.eu) протягом 24 годин від моменту отримання вашого матеріалу лабораторією. Це означає, що відлік часу не починається від моменту забору мазка. Пробірки з матеріалом перевозяться до лабораторії пізно ввечері. Тому найпізніше результати вашого тесту з'являться на порталі ввечері наступного дня.

Результати тесту на виявлення **антигену** коронавірусу з'являються на порталі [wyniki.genxone.eu](http://wyniki.genxone.eu) після близько 3 годин від моменту доставлення до лабораторії. Це означає, що відлік часу не починається від моменту забору мазка. Пробірки з матеріалом перевозяться

до лабораторії пізно ввечері. Тому найпізніше результати вашого тесту з'являться на порталі в той самий день опівночі.

## ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТУ ТЕСТУ

Результат ПОЗИТИВНИЙ (**POZYTYWNY**) - означає виявлення генетичного матеріалу вірусу SARS-CoV-2

Результат НЕГАТИВНИЙ (**NEGATYWNY**) - означає брак генетичного матеріалу вірусу SARS-CoV-2 в зібраному біологічному матеріалі.

Тест НЕРЕЗУЛЬТАТИВНИЙ (**NIEROZSTRZYGAJĄCY**) — означає брак достатньої кількості генетичного матеріалу вірусу SARS-CoV-2. В разі нерезультативного тесту рекомендується повторне виконання тесту після 24-48 годин. Протягом такого часу рівень віремії змінюється (підвищується або знижується), що дозволяє однозначно ствердити наявність або відсутність генетичного матеріалу вірусу SARS-CoV-2.

Відповідно до Рекомендацій NIZP-PZH для молекулярної діагностики SARS-CoV-2 “Результат недіагностичний не означає і не може бути інтерпретований як помилка або брак виконання відповідних процедур в лабораторії. Всілякі дії і наполягання для пришвидшення видачі остаточного результату тесту є недопустимими та порушують законні права спеціаліста лабораторної діагностики.”

Тест визнають НЕРЕЗУЛЬТАТИВНИМ (**NIEROZSTRZYGAJĄCY**) при відсутності сигналу внутрішнього контролю ПЛР. Це може свідчити про наявність інгібіторів реакції (матеріал може містити речовини, що перешкоджають перебігу ПЛР). При повторній здачі тесту зверніть особливу увагу на рекомендації представлені вище в пункті ЯК СЛІД ПІДГОТУВАТИСЬ ДО ТЕСТУ.

### Співпраця B2B:

Фірми, які зацікавлені постійною співпрацею в межах тестування своїх працівників, запрошуємо звертатися за адресою e-mail **m.halke@gx1.pl**